


## Untersuchung auf Metall-Allergien

Tests auf Metall-Allergien, die auf Wunsch des Patienten ohne medizinische Indikation durchgeführt werden, sind ausschließlich IGeL-Leistungen. Die Kosten der Testsubstanzen sind nicht berechnungsfähig, es sei denn, sie wurden nicht serienmäßig, sondern individuell für den jeweiligen Patien-

ten hergestellt. Grundsätzlich muss jede IGeL auf Basis der GOÄ abgerechnet werden. Entspricht eine Leistung nicht exakt der GOÄ-Leistungslegende, ist es ratsam, in der IGeL-Rechnung die GOÄ-Nummer als Analog-Nummer durch Zusatz des Buchstabens „A“ zu benutzen.

GOÄ-Nummer:	Analog-Nummer:	Leistungslegende	Einfacher Satz in Euro	Steigerungssatz	Schwellenwert Euro
6	A6	Vollständige Untersuchung eines Organsystems	5,83	2,3	13,41
7	A7	Vollständige Untersuchung eines Organsystems	9,33	2,3	21,45
8	A8	Ganzkörperstatus	15,15	2,3	34,86
388	A388	Reib-/Scratch-/Skarifikationstest, je Test	2,04	2,3	4,69
380	A380	Epikutantest, je Test, 1. bis 30. Test	1,75	2,3	4,02
381	A381	Epikutantest, je Test, 31. bis 50. Test	1,17	2,3	2,68

### GOÄ-Nummern, die kombiniert werden können

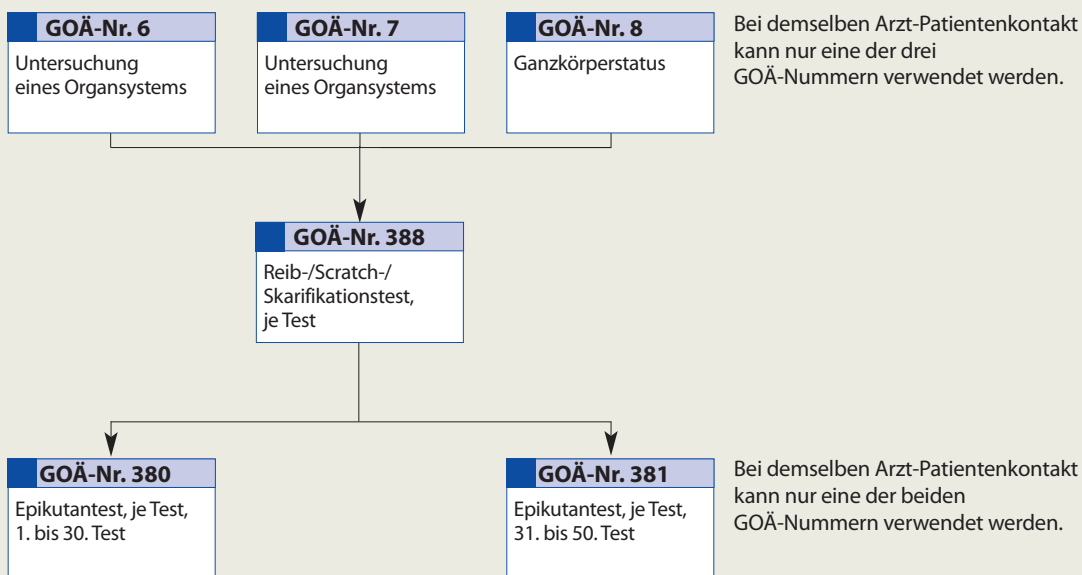

### Beispiel für eine IGeL-Rechnung

Datum	GOÄ-Nummer:	Leistungslegende (verkürzt)	Steigerungssatz	Euro
	388	Reib-/Scratch-/Skarifikationstest, je Test	2,3	4,69
	380	Epikutantest, je Test, 1. bis 30. Test	2,3	4,02
	8	Ganzkörperstatus	2,3	34,86
oder				<b>Summe: 43,57</b>
	388	Reib-/Scratch-/Skarifikationstest, je Test	1,0	2,04
	380	Epikutantest, je Test, 1. bis 30. Test	1,0	1,75
	7	Untersuchung eines Organsystems	1,0	9,33
				<b>Summe: 13,12</b>